


此为使用仪表内部电源接法，仪表输入、输出的24V应负载能力不同不能共用
 输入信号需保持1秒，输入信号-PNP型接法，输出信号-NPN型接法

005		设计	工艺	阶段标记	数量	比例	仪表接线原理图
		制图	标准				
		校对	批准				
		日期	审核	共 7 页	第 页		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	审核	

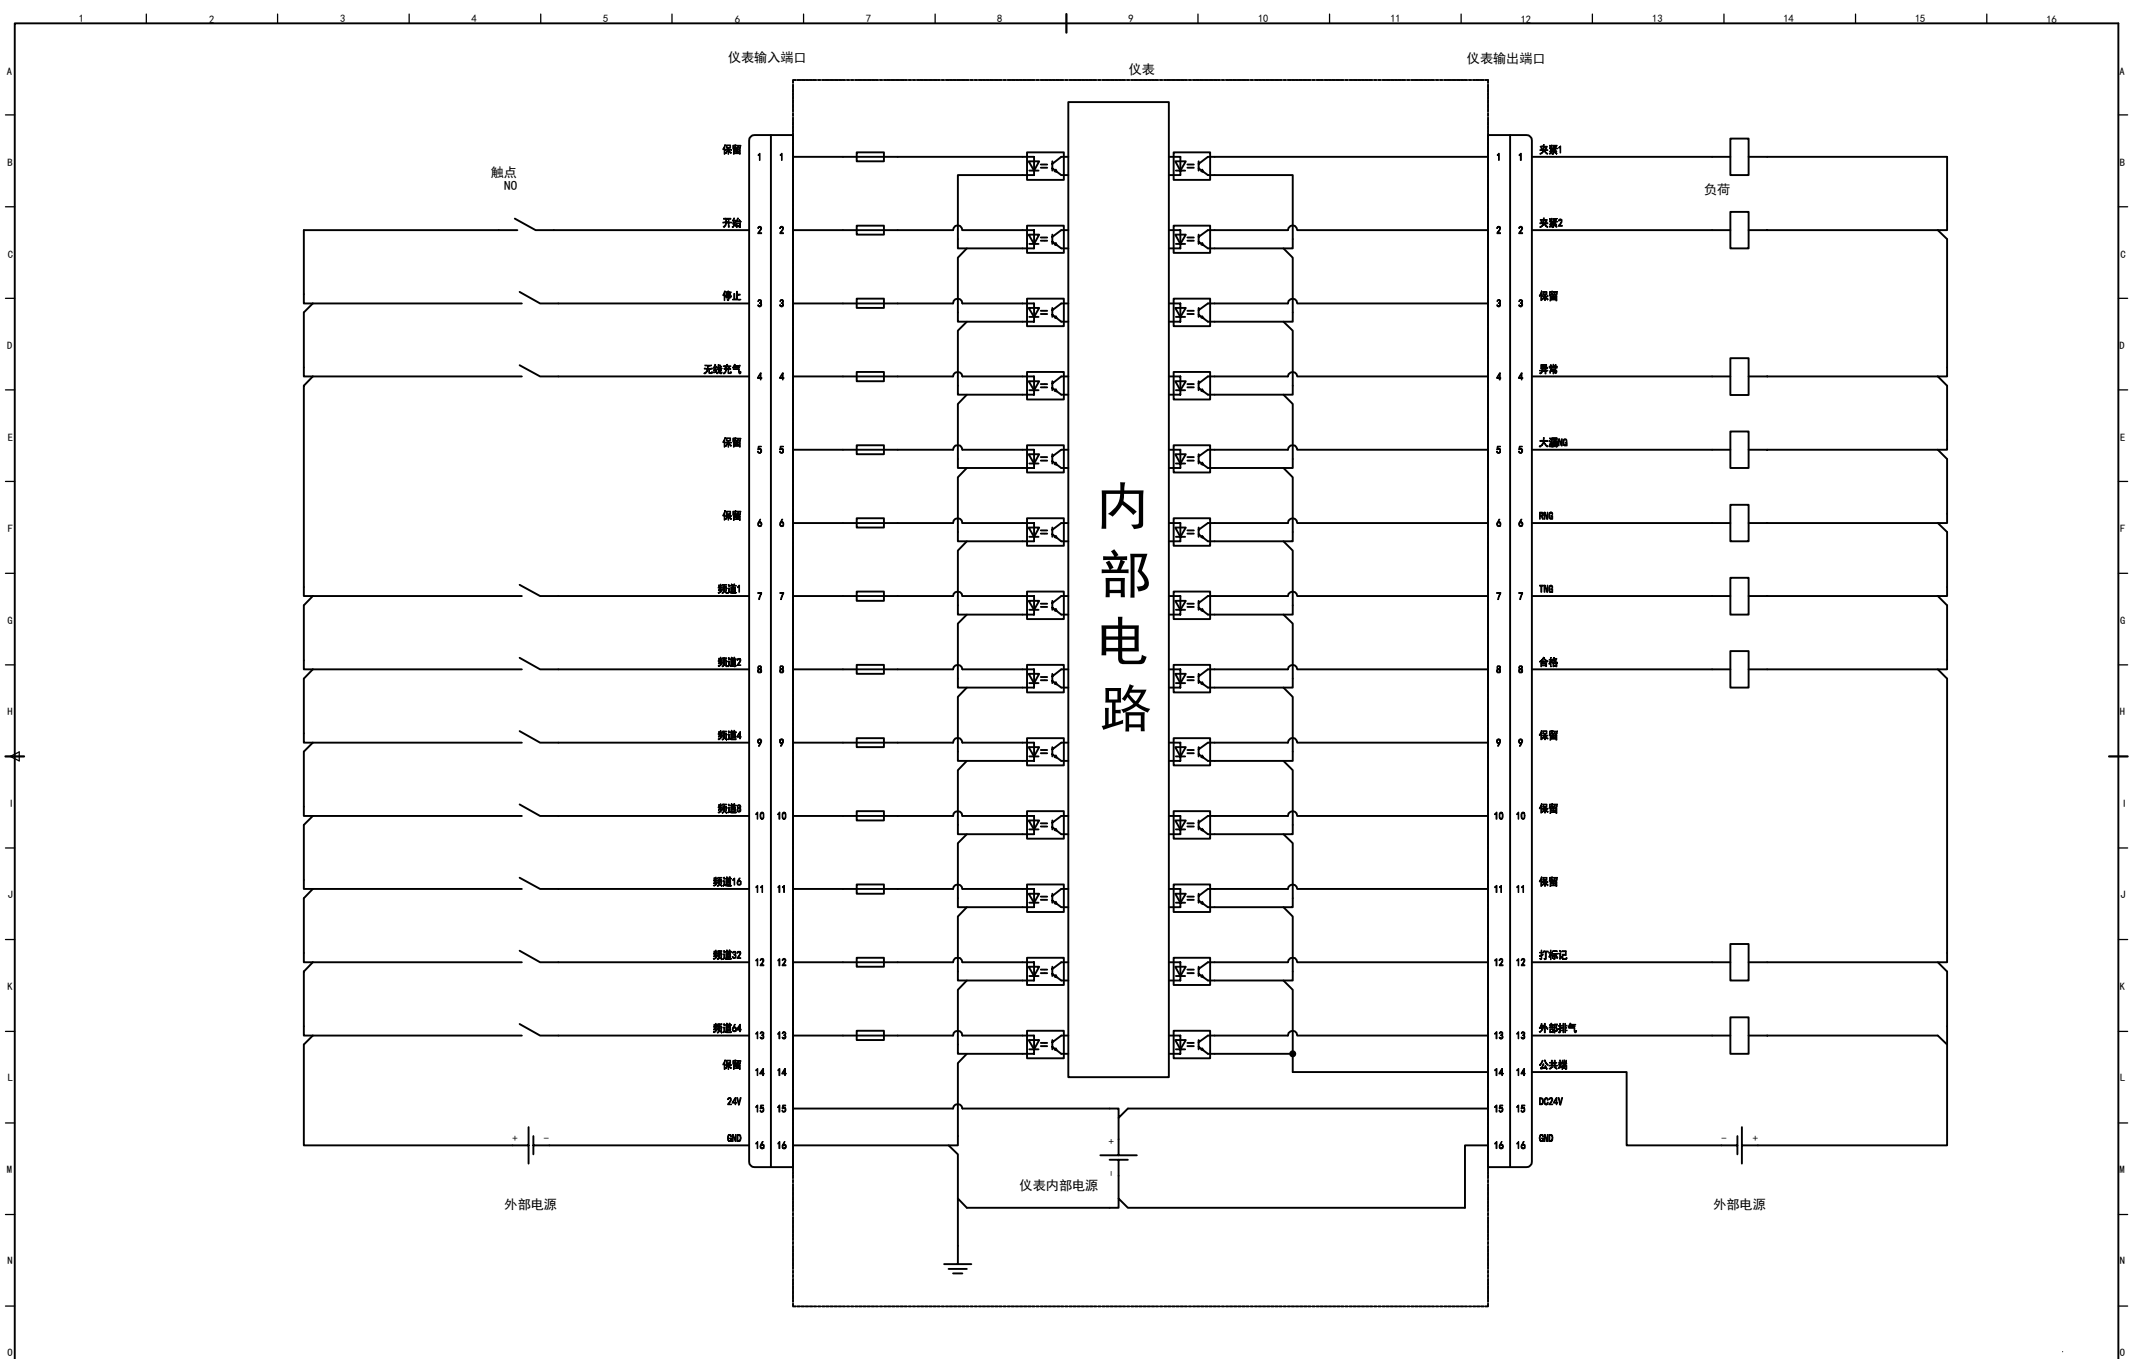

此为使用外部电源接法
 输入信号需保持1秒，输入信号-PNP型接法，输出信号-NPN型接法

006				设计	工艺	阶段标记	数量	比例
				制图	标准			
				校对	批准			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	审核	日期	
						共 8 页		第 页
								仪表接线原理图